




本設配管平面図
S = 1:500

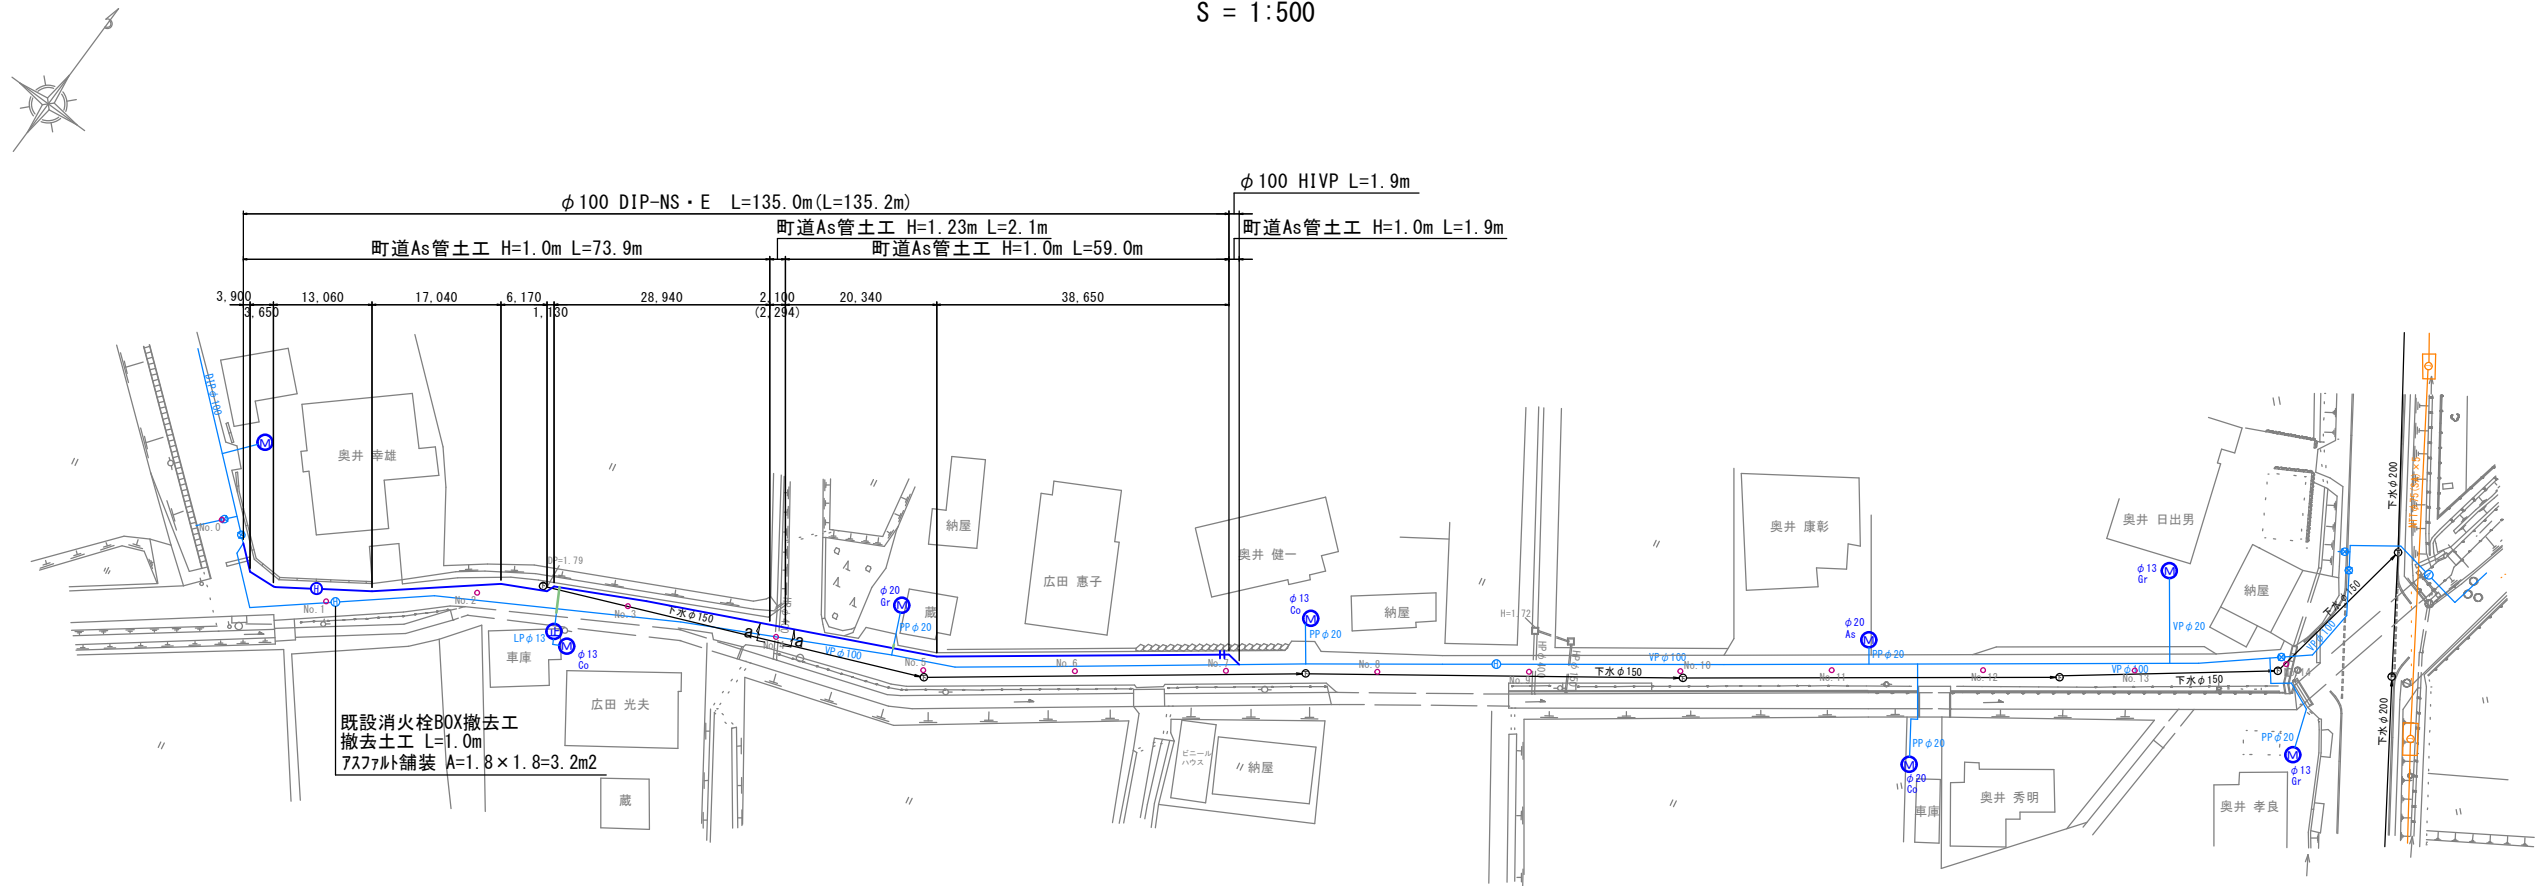


本設配管詳細図
S=Free

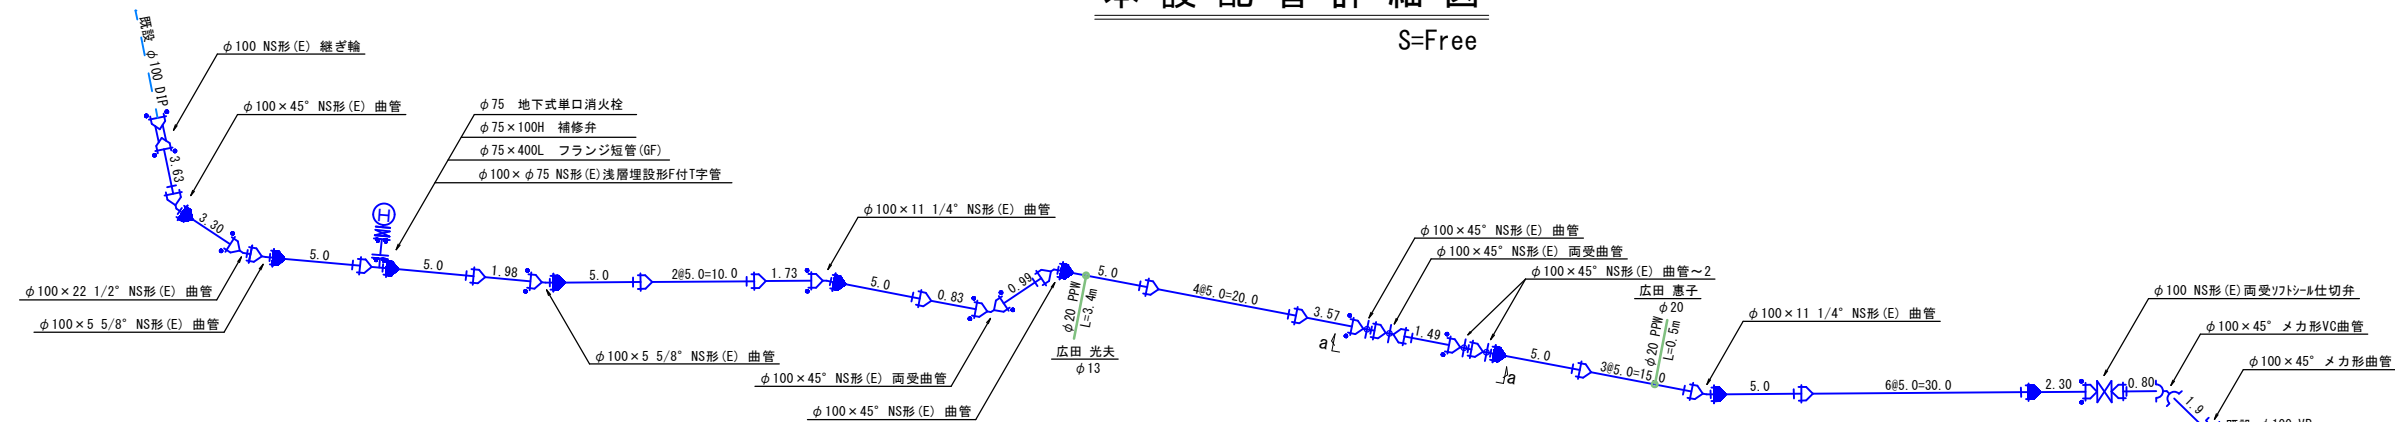

凡 例

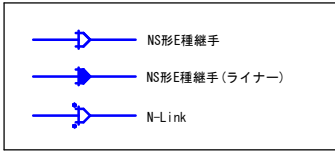

a-a断面詳細図
S=1:100




令和7年度		第2工区	
工事名	町道広野新砂林開線配水管布設替工事		
工事場所	上市町	広野新	地内
図面名	本設配管平面図・本設配管詳細図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 2
上市町水道事業			

管土工標準図

S=1:20


町道As管土工図

H=1.0m

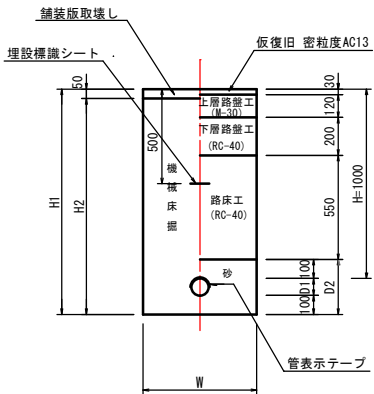


町道As管土工図

H=1.23m

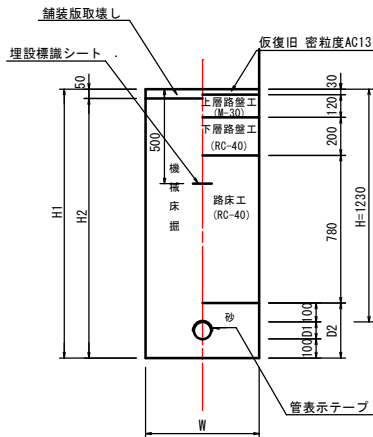

町道As BOX撤去土工

S=1:20

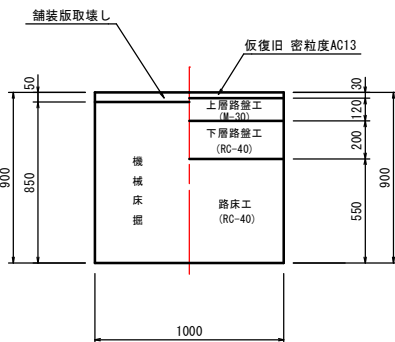

管土工寸法表

口径	W				D1	D2	H1	H2
	DIP - 6X	DIP (既設)	VP/PP					
150	600	600	600	600	170	370	1270	1220
100	600	600	600	600	120	320	1220	1170
75	600	600	600	600	90	290	1190	1140
50	—	600	60	260	1160	1110		
25以下	—	600	30	230	1130	1080		


管土工寸法表

口径	W				D1	D2	H1	H2
	DIP - 6X	DIP (既設)	VP/PP					
100	600				120	320	1450	1400

路面復旧工標準図


S=1:20

町道As本復旧工

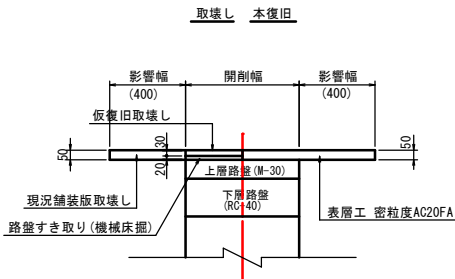

仕切弁室詳細図


(D=1.0m) S=1:20

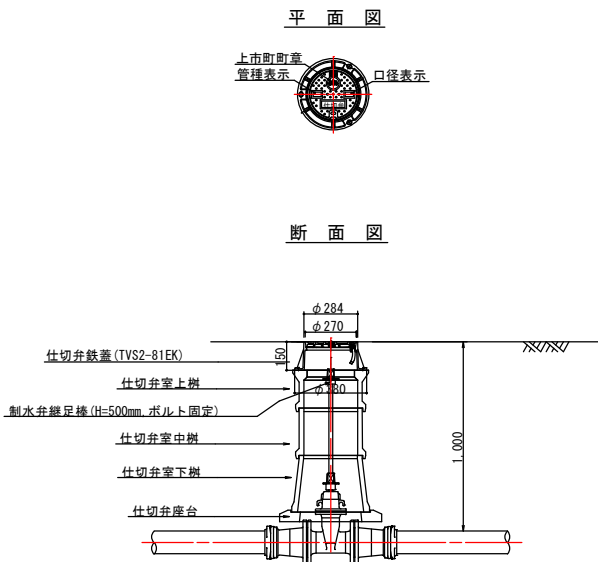

※地上高に合わせた継ぎ足し棒を据えるものとする。


地下式消火栓室詳細図

(D=1.0m) S=1:20

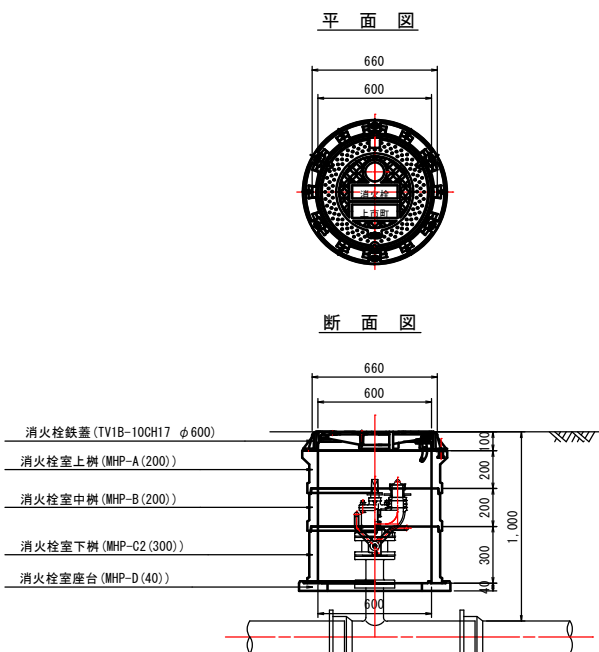

※消火栓出水口は、地上高200mmから300mm以内とする。

給水管標準図

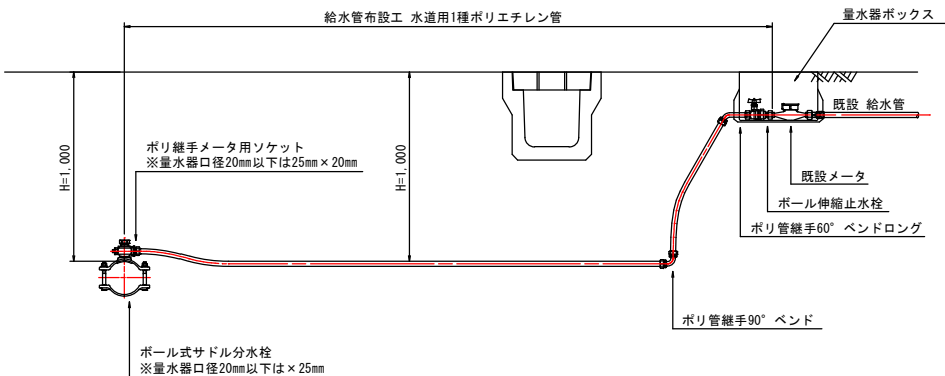

注) サドル分水栓設置箇所に識別マークを埋設すること。

令和7年度			第2工区	
工事名	町道広野新砂林開線配水管布設替工事			
工事場所	上市町	広野新	地内	
図面名	管土工図・各種詳細図			
縮尺	図示	図面番号	2 / 2	
上市町水道事業				